



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Краснобаковскому району Нижегородской области

606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

Предписание № 3 / 1 / 4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Прудовской средней общеобразовательной школе п. Пруды

Должностному лицу – директору школы Осиповой Елене Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 3 от «21» марта 2019 г., п. 17 ч. 4 ст. 1; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; часть 4, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью», в период:

с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 27 » марта 2019 г.

с 08 часов 00 минут по 09 часов 30 минут « 01 » апреля 2019 г.

общая продолжительность: **2 (два) рабочих дня.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5.

Начальником ОНД и ПР по Краснобаковскому району – главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору Листаровым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица – директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды Осиповой Еленой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предприсания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
<u>Здание общеобразовательного учреждения по адресу:</u> (Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5)				
1.	Воздуховод системы вентиляции в помещении электрощитовой не выполнен с требуемым пределом огнестойкости. В местах пересечения противопожарных преград воздуховодами систем вентиляции не выполнены противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 ч. 4, ст.85, ст. 138 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.10 СП 7.13130.2009 (ранее действующее требование СНиП 41-01-2003 п.7.11.13., 7.11.8. табл.2.)	01.08.2019 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
<u>Здание общеобразовательного учреждения по адресу:</u> (Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5)				
2.	В кабинете НВП, в помещении раздевалки (пищеблок), не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в месте пересечения противопожарных преград (стен, перекрытий) инженерными коммуникациями.	ч. 4 ст. 4, части 1,2,3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 22 Правила противопожарного режима в РФ.	01.08.2019 г.	

3.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ч.4. ст.4, статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.13.3.13 свода правил СП 5.13130.2009. (ранее действующее требование: НПБ 88-2001* пункт 12,25)	01.08.2019 г.	
4.	В кабинетах №№8,13, учительской допущена эксплуатация розеток с механическими повреждениями.	пп. «Б» п. 42 ППР в РФ	01.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**
« 01 » апреля 2019 г.

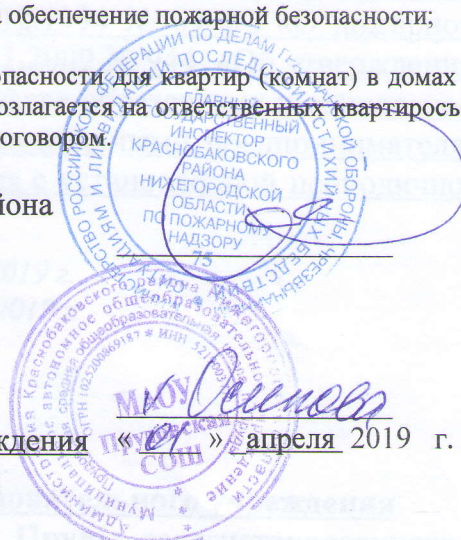

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица – директор

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «УОТ» » апреля 2019 г.

Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды

Осипова Елена Анатольевна